



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СНЭМА-СЕРВИС»



BRIC

МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ АНАЛОГОВЫХ ВЫХОДОВ
BRIC-AO-4

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
СНС 1.001.002 ПС

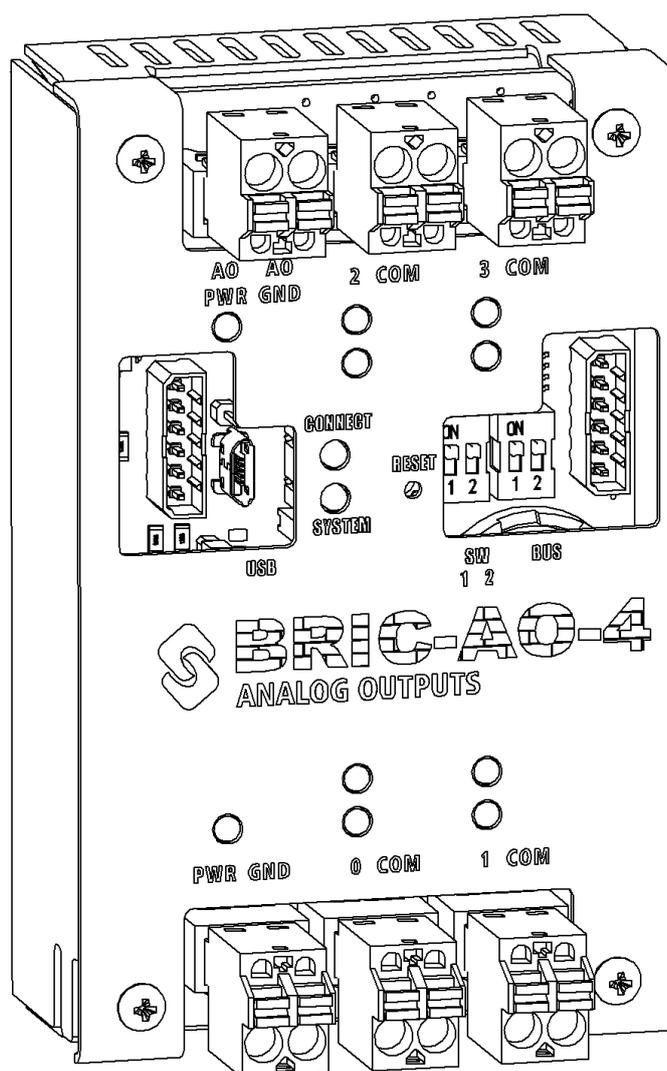

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1	Наименование	Модуль расширения аналоговых выходов BRIC-AO-4
1.2	Шифр конфигурации	BRIC - AO - 4 - -
1.3	Серийный номер	_____
1.4	Дата выпуска	_____
1.5	Предприятие-изготовитель	ООО «СНЭМА-СЕРВИС», 450022, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. 50-летия Октября д.24 тел. 8(347)2284316, www.snemaservis.ru

1.6 Назначение

Модуль расширения аналоговых выходов BRIC AO-4 (далее по тексту – модуль) соответствует ТУ 27.33.13.161-001-00354407-2018 и предназначен для построения локальных и территориально-распределенных систем автоматики технологических объектов малого и среднего уровня сложности в составе комплекса BRIC.

Модуль отвечает жестким условиям промышленной эксплуатации и устанавливается непосредственно на технологическом объекте. Модуль предназначен для использования в непрерывном, круглосуточном режиме.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты ВхШхГ, не более, мм	111 x 70 x 50
Масса, не более, кг	1
Рабочая температура, °С	-40...+80
Атмосферное давление, кПа	84...107
Относительная влажность воздуха, без конденсации влаги %, при температуре 25°С	20...95
Тип крепления	на DIN-рейку
Степень защиты	IP20
Время сохранения заданных параметров без подключения питания (батарейный домен)	3 года
Напряжение питания от сети постоянного тока, В	10...30
Потребляемая мощность, Вт, не более	10
Количество устройств на одной шине, шт	до 128
Возможность питания по межмодульной шине	до 8 устройств
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛОГОВЫХ ВЫХОДОВ (АО)	
Количество аналоговых выходов	4
Диапазон задания тока, мА (для аналоговых выходов, сконфигурированных на задание тока)	1...22
Поддерживаемые унифицированные токовые сигналы, мА	0-5, 0-20, 4-20
Пределы допускаемой приведенной погрешности измерения тока при температуре окружающей среды 20±5°С, %	±0,15 от диапазона
Пределы допускаемой приведенной погрешности измерения тока во всем диапазоне рабочих температур, %	±0,3 от диапазона
Гальваническая изоляция	групповая, 1000В
Самодиагностика аналоговых выходов	да
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕРФЕЙСОВ	
Межмодульные интерфейсы связи	CAN + RS-485

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2. Комплектность

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во
1	Модуль расширения аналоговых выходов BRIC АО-4	СНС 1.001.002	1
2	Паспорт	СНС 1.001.002 ПС	1
3	Руководство по эксплуатации*	СНС 1.000.002 РЭ	
4	Соединитель межмодульный 50мм	СНС 2.001.001	1

*Поставляется на партию изделий

4 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие модуля требованиям ТУ 27.33.13.161-001-00354407-2018.

4.2 Время наработки на отказ не менее 75 000 часов.

4.3 Средний срок службы 10 лет.

4.4 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки.

4.5 Гарантийный срок хранения 6 месяцев с момента изготовления.

4.6 Гарантийный ремонт проводит предприятие изготовитель ООО «СНЭМА-СЕРВИС».

4.7 В случаях выхода из строя модуля в послегарантийный период ремонт может производиться предприятием-изготовителем по отдельному договору за счет пользователя.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Модуль расширения аналоговых выходов BRIC-AO-4 СНС 1.001.002 упакован ООО «СНЭМА-СЕРВИС» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковку произвел: _____
(должность) (подпись) (Ф. И. О.)

число, месяц, год

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль расширения аналоговых выходов BRIC-AO-4 СНС 1.001.002 изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

7 СВЕДЕНИЯ О КАЛИБРОВКЕ

Модуль расширения аналоговых выходов BRIC АО-4 СНС 1.001.002 прошел заводскую калибровку аналоговых каналов. Повторная калибровка аналоговых каналов проводится при отрицательном результате поверки силами предприятия-изготовителя.

Таблица 3. Калибровочные коэффициенты

Канал	Коэф. А	Коэф. В	Коэф. А	Коэф. В	Коэф. А	Коэф. В
АО_0						
АО_1						
АО_2						
АО_3						
	Заводская калибровка		Дата: _____		Дата: _____	

8 СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ

Модуль расширения аналоговых выходов BRIC АО-4 СНС 1.001.002 подвергается периодической ведомственной поверке согласно Методики поверки МИ-2539-99. Межповерочный интервал 1 год.

Таблица 4. Сведения о поверке

Дата поверки	Результаты поверки	Подпись поверителя

